

Itajaí, quarta-feira, 5 de maio de 2015

À

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ


DIVISÃO TÉCNICA - SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO

VIABILIDADE PARA FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Venho através desta, solicitar a V.S^a, em caráter excepcional, a viabilização do fornecimento de energia elétrica no padrão rede de distribuição aérea visando o atendimento do LOTEAMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA SMARTCITY NEW BANK, situado na Rodovia BR 470, Escalvado, no município de NAVEGANTES - SC, bem como nos fornecer o ponto de entrega na rede primária. Por oportuno, informamos que a previsão de energização do loteamento será de aproximadamente 01 ano e 06 meses

Abaixo indicativo da demanda por lotes e seus quantitativos:

Lotes	Quantid.	Área Média (m ²)	Área Total (m ²)	Demanda Média por Lote (kVA)	Demanda Total (kVA)
Residenciais	905	421,41	381.376,28	3,32	3.006,00
Comerciais	329	1.017,33	334.700,31	4,47	1.472,00
Empresárias e Industriais	74	5.758,89	426.157,83	30,00	2.220,00
Total	1308	873,27	1.142.234,42	5,12	6.698,00

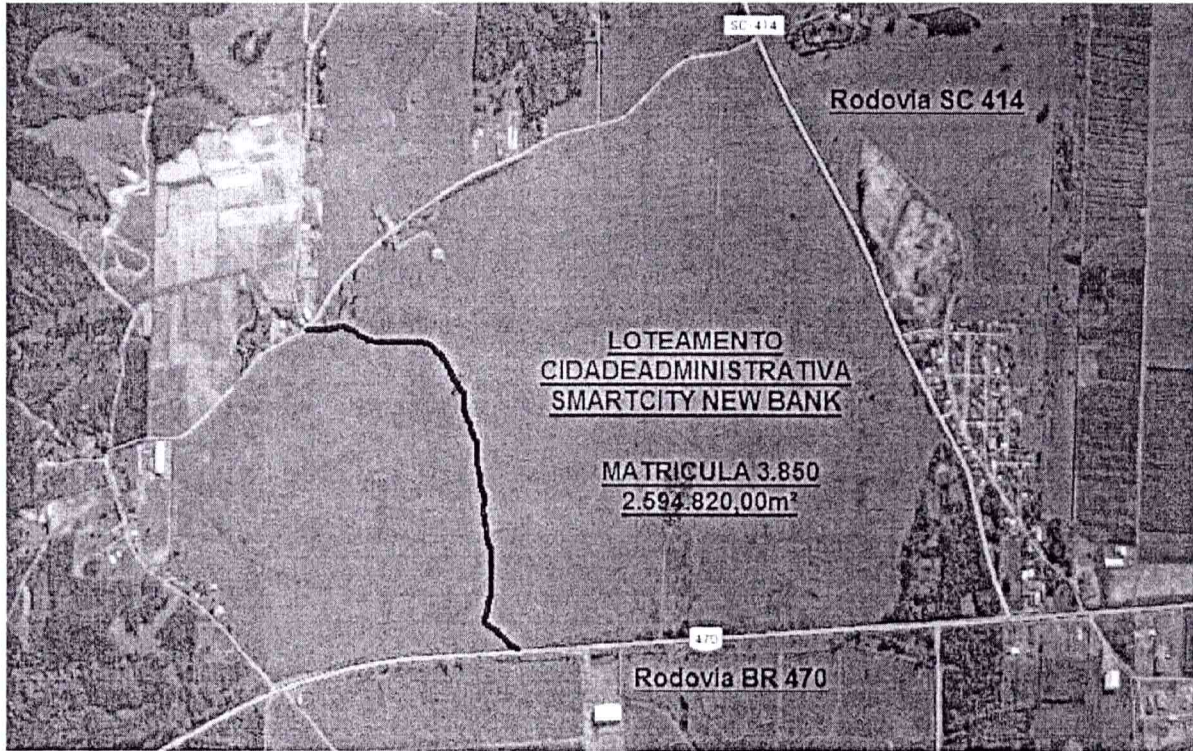

Atenciosamente.



MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA

NEW BANK BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

Itajaí, 20 de maio de 2015

CELESC SECRET 21/MAI/2015 11:40 000433600

À(Ao): Mercolux Comercial Elétrica Ltda (mercolux@mercolux-sc.com.br)
Av. Irineu Bornhausen, nº 855, 1º Andar – S. João
Itajaí-SC CEP: 88304-000

Ref.: Viabilidade de Fornecimento de Energia Elétrica
Empreendimento: "Loteamento Cidade Administrativa Smartcity New Bank", RD BR-470, s/nº, bairro: Escalvados, Navegantes-SC.

Prezados Senhores,

Em resposta à vossa consulta, referente à disponibilidade de energia elétrica para atendimento ao empreendimento "Loteamento Cidade Administrativa Smartcity New Bank", localizado à RD BR-470, s/nº, bairro: Escalvados, município de Navegantes-SC, temos a informar os seguintes aspectos:

- Há condições técnicas para atender a carga deste empreendimento sem restrições.
- A tensão de fornecimento de energia elétrica no local é de 23,1KV para rede primária e 380/220 Volts na rede de distribuição secundária. Esta solicitação apresenta demandada provável de 6.698kVA.
- Poderá haver investimento do interessado para adequação da rede de distribuição.
- Para elaboração do projeto elétrico será necessário o preenchimento e envio antecipado do documento Padrão CELESC denominado Consulta Prévia, á disposição no SITE da empresa www.celesc.com.br.
- A CELESC só realizará as obras necessárias se forem comprovadas, pelo interessado, as obtenções das liberações e licenças dos órgãos ambientais locais.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (47) 3341-2270 com Denis.

Atenciosamente

Iron Silva
Chefe da Agência Regional de Itajaí



GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO
